


Rys. 1/9 3L+N, 230V/400V, 50Hz, 400A

Rys. 3/1

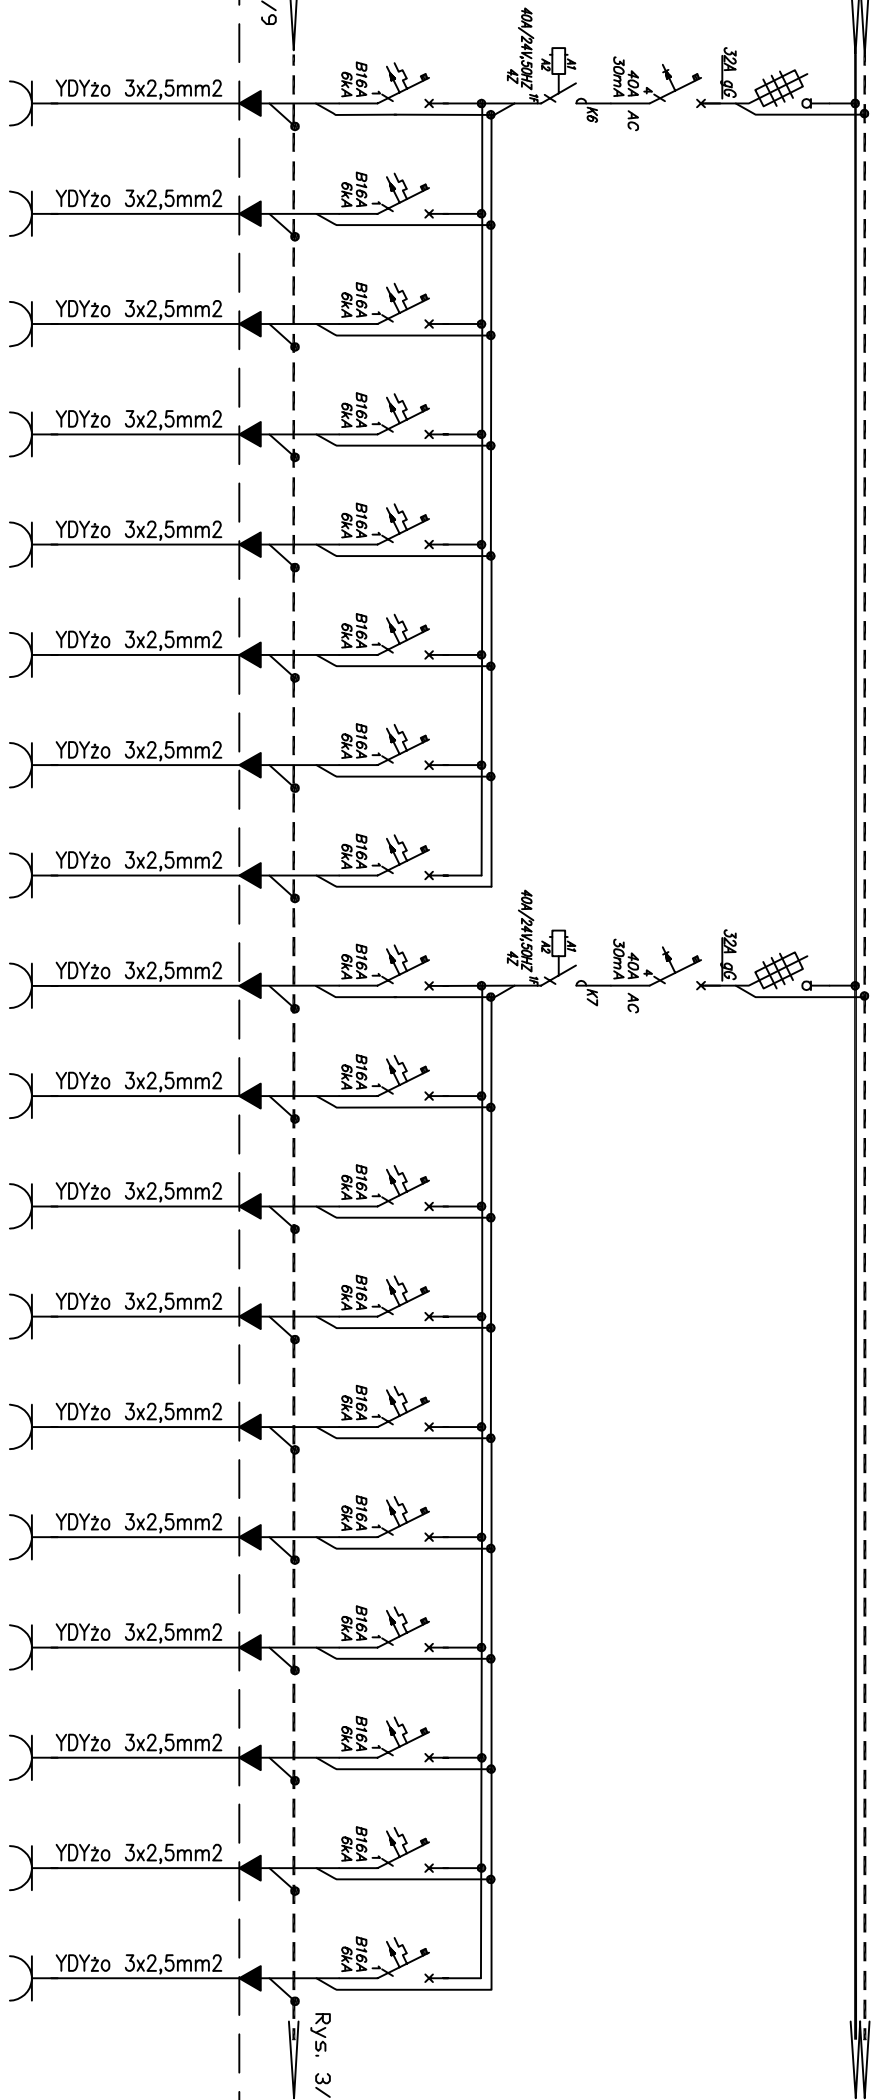

N1	Obwód nieregulowany Wyciąg na widowni	0,25
N2	Obwód nieregulowany Wyciąg na widowni	0,25
N3	Obwód nieregulowany Wyciąg na widowni	0,25
N4	Obwód nieregulowany Wyciąg na widowni	0,25
N5	Obwód nieregulowany Wyciąg na widowni	0,25
N6	Obwód nieregulowany Wyciąg na widowni	0,25
N7	Obwód nieregulowany Wyciąg na widowni	0,25
N8	Obwód nieregulowany Wyciąg na widowni	0,25
N9	Obwód nieregulowany Most prosceniowy	0,65
N10	Obwód nieregulowany Most prosceniowy	0,65
N11	Obwód nieregulowany Most prosceniowy	0,65
N12	Obwód nieregulowany Most prosceniowy	0,65
N13	Obwód nieregulowany Kładka portalowa	0,65
N14	Obwód nieregulowany Kładka portalowa	0,65
N15	Obwód nieregulowany Most prosceniowy	0,65
N16	Obwód nieregulowany Most prosceniowy	0,65
N17	Obwód nieregulowany Kładka portalowa	0,65
N18	Obwód nieregulowany Kładka portalowa	0,65

TN-S SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA