


Rys. 3/9 3L+N, 230V/400V, 50Hz, 400A

Rys. 5/1

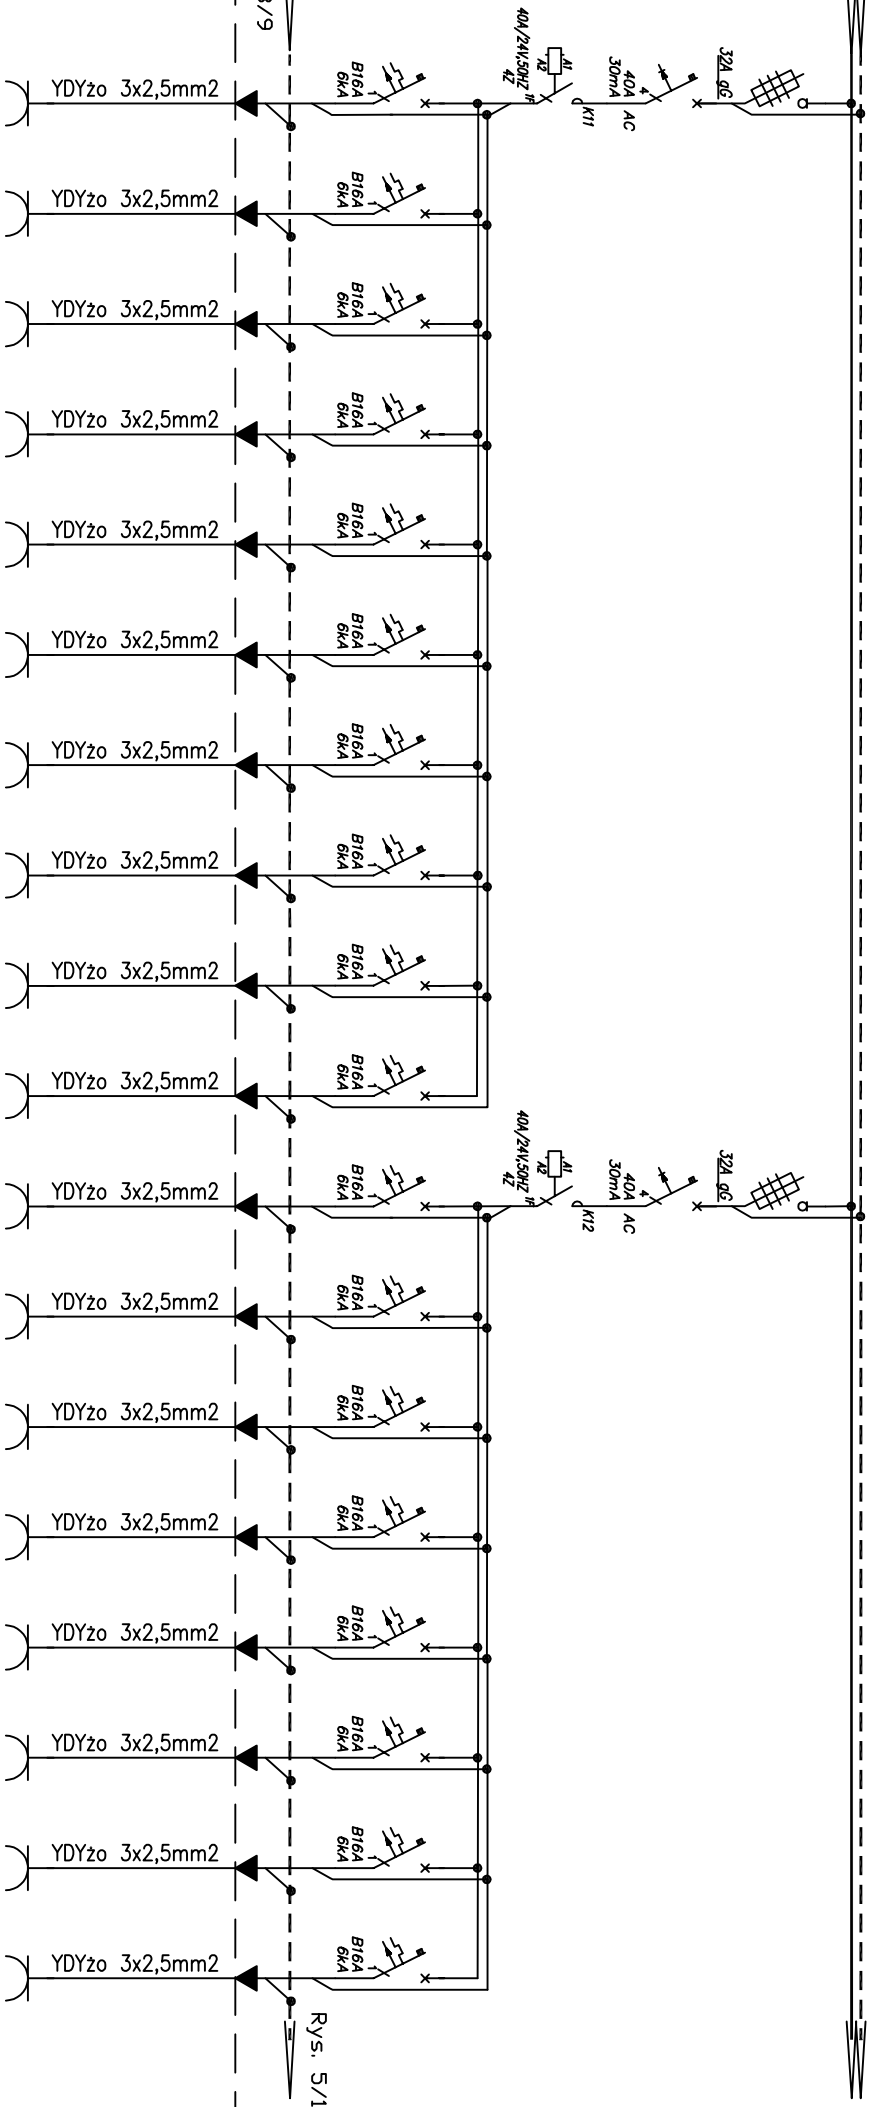

N35	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N36	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N37	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N38	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N39	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N40	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N41	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N42	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N43	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N44	Obwód nieregulowany Most horyzontowy	0,77
N45	Obwód nieregulowany Kładka techn. str.L	-
N46	Obwód nieregulowany Kładka techn. str.L	-
N47	Obwód nieregulowany Kładka techn. str.L	-
N48	Obwód nieregulowany Kładka techn. str.L	-
N49	Obwód nieregulowany Kładka techn. str.P	-
N50	Obwód nieregulowany Kładka techn. str.P	-
N51	Obwód nieregulowany Kładka techn. str.P	-
N52	Obwód nieregulowany Kładka techn. str.P	-

TN-S SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA