


Rys. 4/9 3L+N, 230V/400V, 50Hz, 400A

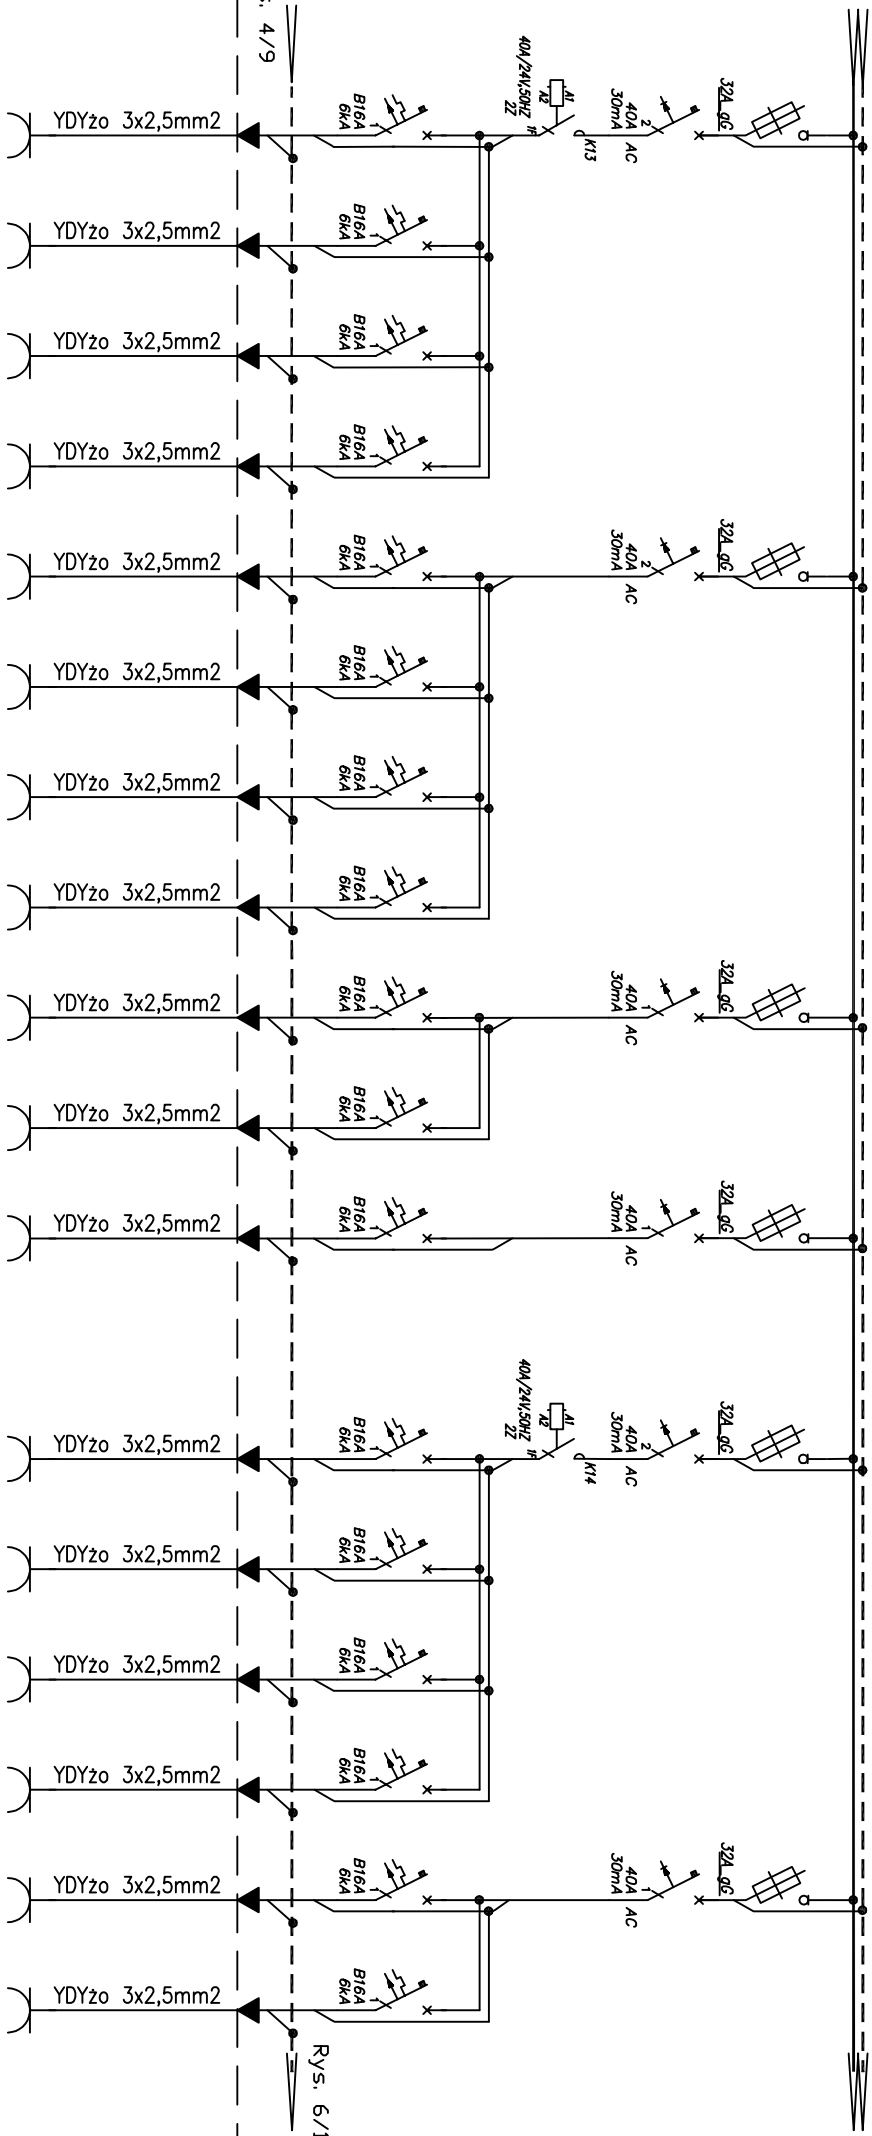

N53	Obwód nieregulowany Przyt.na ścianie L1	-
N54	Obwód nieregulowany Przyt.na ścianie L1	-
N55	Obwód nieregulowany Przyt.na ścianie P1	-
N56	Obwód nieregulowany Przyt.na ścianie P1	-
N57	Obwód nieregulowany Kabina operatora	0,38
N58	Obwód nieregulowany Kabina operatora	0,38
N59	Obwód nieregulowany Kabina operatora	0,38
N60	Obwód nieregulowany Kabina operatora	0,38
N61	Obwód nieregulowany Przyt.operat. KPW	0,75
N62	Obwód nieregulowany Przyt.operat. KPW	0,75
N63	Stan. inspicjenta Urządzenia	2,8
N63-80	REZERWA	-
N81	Obwód nieregulowany Przyt.sali pom.0.08	-
N82	Obwód nieregulowany Przyt.sali pom.0.08	-
N83	Obwód nieregulowany Przyt.sali pom.0.08	-
N84	Obwód nieregulowany Przyt.sali pom.0.08	-
NRSC1	Obwód nieregulowany Tyrystorownia	1
NRSC2	Obwód nieregulowany Tyrystorownia	1

TN-S SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA